


Gleichwertigkeitsnachweis

Ausführung gemäß DIN 4108 Beiblatt 2:2019

ROKA-TOP® 2 SHADOW Putz in WDVS - Bild 274

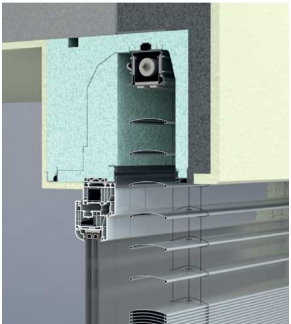

	Kastenhöhe 250 mm	
	Kastebreite in mm =	
	300	365
Psi-Wert [W/(mK)]	-0,14	-0,15
f_{Rsi} [-]	0,83	0,81
U_{sb} [W/(m ² K)] nach DIN EN ISO 10077-2 [2]:2018	0,35	0,29

	Kastenhöhe 300 mm			
	Kastebreite in mm =			
	280	300	345	365
Psi-Wert [W/(mK)]	-0,21	-0,22	-0,23	-0,23
f_{Rsi} [-]	0,84	0,83	0,82	0,81
U_{sb} [W/(m ² K)] nach DIN EN ISO 10077-2 [2]:2018	0,37	0,33	0,29	0,27

TERMOBOX-V

Hinweis: Ermittlung der Wärmedämmwerte auf Basis DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06. Werden die Psi Referenzwerte: Bild 265 (monolithisches Mauerwerk) $\leq 0,19$ W/(mK), Bild 274 (WDVS m. Hintermauerwerk) $\leq 0,12$ W/(mK), Bild 283 (zweischaliges Verblendermauerwerk) $\leq 0,11$ W/(mK) sowie ein f_{Rsi} von $\geq 0,7$ eingehalten, ist das System als "Beiblatt 2-gleichwertiges" Einbaudetail zu betrachten.

Stand 05/2022 - technische Änderungen vorbehalten.